

	<p>пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.</p>	<p>вого и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. НПБ 110-03 п. 12. Перечень зданий и помещений, которые целесообразно оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Государственной противопожарной службы, определяется соответствующим территориальным подразделением ГПС МЧС России, исходя из их технических возможностей. СП 5.13130.2009 п. 14.4. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».</p>		
--	--	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности

(должность, фамилия, инициалы государственного

г.о. Самара Воронянская Д.В.

инспектора по пожарному надзору

«15» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

М.Л.П.\*

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

т. 337-96-06, факс 337-05-72 (код 846) E-mail :OOGPNSAMARA@mail.ru

Отдел надзорной деятельности городского округа Самара

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС

России по Самарской области

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

443096, г. Самара, ул. Чернореченская, 55

т. 338-25-31, факс 338-25-31 (код 846)

Предписание № 2370/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева Василия Павловича городского округа Самара

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Самара по пожарному надзору № 2370 от 31.03.2015 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12.05.2015 г. по 15.05.2015 г. проведена проверка, инспектором отдела надзорной деятельности городского округа Самара - государственным инспектором городского округа Самара по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Воронянской Дарьей Владимировной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 148 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Михалева Василия Павловича городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Коммунистическая, 25

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ СОШ № 148 г.о. Самара Чернышковым Геннадием Григорьевичем, с заместителем директора по АХЧ МБОУ СОШ № 148 г.о. Самара Безбородов В.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Система пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульте подразделения	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 7 ст. 83 Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу свето-	04.05.2016 г.	

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
санитарно – эпидемиологический надзор  
№ 05/131**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 29.04.2015 г., 14-30

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара; 443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 25; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/131 от 29.04.2015 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Восстановить целостность внутренней отделки в следующих помещениях: в начальной школе каб. №129 (на стене – дефект красочного покрытия); в рекреации 1-го этажа (на потолке – трещина); в рекреации 3-го этажа (на потолке – следы протечек, грибок); на 1-ом этаже в туалете для мальчиков (на потолке – следы протечек); на 2-ом этаже в туалете для девочек (на потолке – следы протечек); в каб. № 211 (на стене - отклеиваются края обоев); в каб. 208 (на стене – трещина, облупливается краска до штукатурки); в каб. № 306 (на потолке – трещина, осыпается побелка до штукатурки); на лестничном проеме между 2-3 этажом (на стене - дефект плиточного покрытия (отсутствуют 2 плитки); в рекреации 3-го этажа (на потолке в углу – следы протечки); на 3 –ем этаже в туалете для девочек (на потолке – следы протечек, грибок, осыпается побелка); на складе сыпучих продуктов (на стене – трещина, краска отваливается до штукатурки) согласно требованиям п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10;
2	Закрепить края линолеума в следующих кабинетах №№ 311, 312, 315 согласно требованиям п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10;
3	Промаркировать учебную мебель в кабинетах №№ 116, 118, 202, 206, 228, 319, 320, 112,113,117, 119, 120, 126, 127, 130, 201, 203, 204, 208 - 211, 217, 218, 227, 301 - 306, 309, 312 - 315, 321, 323 согласно требованиям п. 5.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
4	Установить лотки для мела и тряпок в кабинетах №№117, 305, 309, 313, 321, 322, 323 согласно требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10;
5	Оборудовать кабинет домоводства аптечкой для оказания первой медицинской помощи согласно требованиям п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10;
6	Установить термометры для контроля за температурой воздуха в кабинетах №№ 112, 113, 116, 117, 118, 120, 127, 130, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 211, 216, 217, 223, 225, 226, 228, 301, 302, 303, 305, 306, 308, 309, 312, 313, 315, 318 – 322 согласно требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10;
7	Уровень искусственной освещенности при общем освещении в учебном кабинете № 130 довести до соответствия санитарных требований п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;
8	Заменить перегоревшие лампы в учебных кабинетах № 127, 130, 305 согласно требованиям п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10;
9	Обеспечить хранение инвентаря (емкостей и ветоши для дезинфекции поверхностей, мебели, оборудования, швабр для обработки стен и пола) для уборки помещений медицинского назначения в соответствии с требованиями п. 11.11. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10;
10	Приобрести термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом из строя холодильного оборудования или нарушения энергоснабжения в соответствии с требованиями п.3.13. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
11	Проводить С – витаминизацию третьих блюд в соответствии с требованиями п.14.8 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно – эпидемиологический надзор № 05/131-1**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 29.04.2015 г., 14-30

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара; 443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, 25; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/131 от 29.04.2015 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
1	Оборудовать помещения медицинского назначения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, прививочный кабинет оборудовать в соответствии с требованиями по организации иммунопрофилактики инфекционных болезней согласно требованиям п.4.23 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
2	Обеспечить помещения медицинского назначения (помещение приема обучающихся медицинскими работниками, процедурный (прививочный) кабинет) водонагревательным устройством в качестве резервного источника горячего водоснабжения в соответствии с требованиями п. 5.4. гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
3	В кабинетах информатики № 122 и № 216 результаты температуры и относительной влажности довести до соответствия санитарных требований п. 4.3 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы»

**Срок исполнения предписания от 29.04.2015 г. № 05/131-1 - 15.08.2016 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 29.04.2015 г. № 05/131 -1 возлагается на: юридическое лицо МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара

Ведущий специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков

  
Ковалева Я.О.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил  
Директор МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара

  
Чернышов Г. Г.

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 с.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:  
Директор МБОУ СОШ №148 г. о. Самара ✓  
11.09.2015 г.



Г.Г.Чернышов

Управление

Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор**

№ 05/588

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 11.09.2015 г.,  
15-00

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:  
МБОУ СОШ №148 г. о. Самара; 443096, г. Самара ул.Коммунистическая, 25 ,  
акта по результатам внеплановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/636 от  
11.09.2015 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения  
санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
	Обеспечить выполнение пунктов санитарных правил:
1.	Обеспечить учащихся 1 ступени образования школьными партами с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости согласно п.5.3 СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
2.	Довести наполняемость в классах до нормативного значения (не более 25 человек) согласно требованиям п.10.1 СанПиН 2.4.2.2821 – 10

**Срок исполнения предписания от 11.09.2015 г. № 05/588 - 15.08.2016 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 11.09.2015 г. № 05/588 возлагается  
на: юридическое лицо МБОУ СОШ №148 г. о. Самара

Главный специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков

 Мамутина Т.Б.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим  
законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

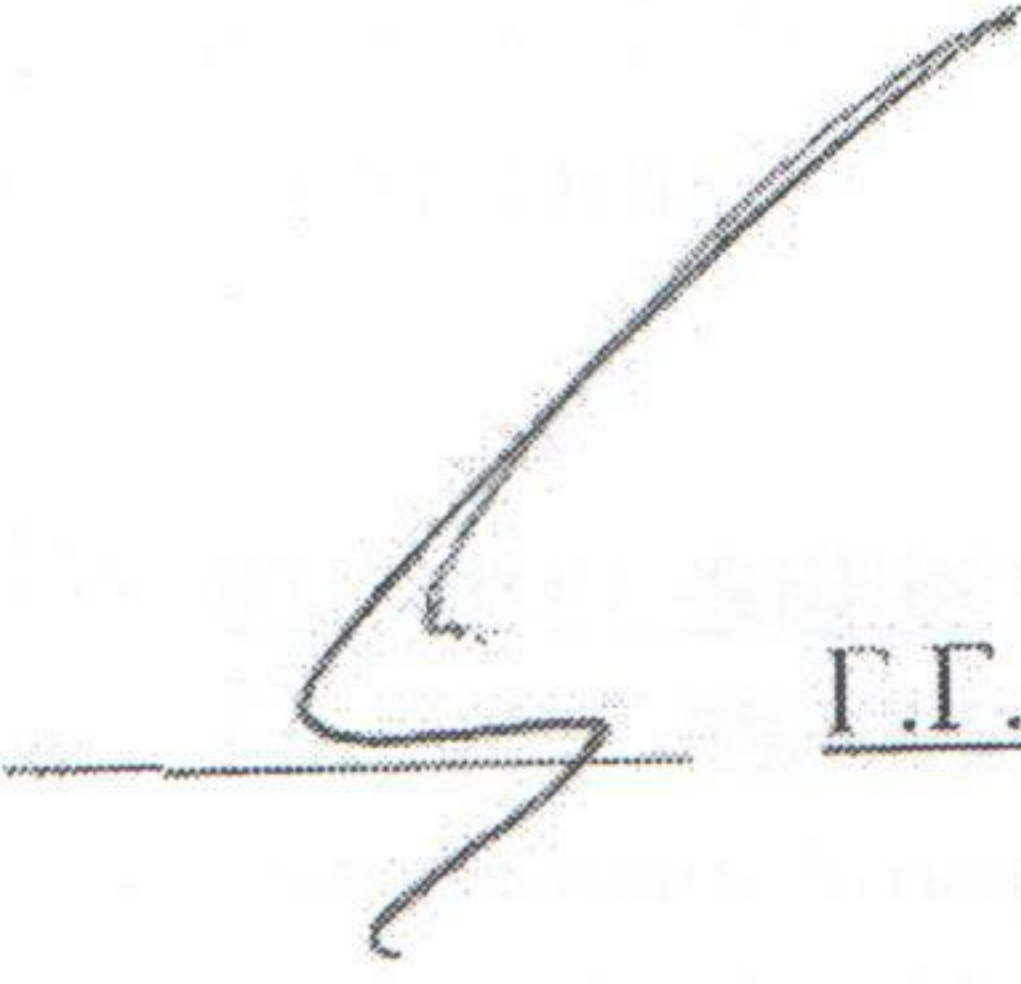
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О выполнении предписания прошу сообщить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области письменно по адресу: 443001, г. Самара, ул. Пушкина (Братьев Коростелевых), 181, 2 этаж, 211 каб. тел. 337 60 38 в указанные в предписании сроки.

Предписание для исполнения получил «10» апреля 2015г.

Директор МБОУ СОШ № 148 г.о. Самара

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуальный предприниматель, подпись, фамилия, имя, отчество

  
Г.Г. Чернышов

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия  
человека по Самарской области  
443079 г. Самара, проезд Митирева, 1

До 18 мая  
ответ

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 07-1/59 от 10.04.2015г.

при обследовании объекта МБОУ СОШ № 148 г.о. Самара юр. адрес - 443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 25, рассмотрении представленных документов медицинские карты ШКОЛЬНИКА (указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений людей)

предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1	2	3
1.	Обеспечить наличие заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом у детей и подростков, туберкулинодиагностика которым в установленном порядке не проводилась (требования п.п. 5.1., 5.7., 6.2., 6.8. СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»).	18.05.15г.

Ответственность за выполнение предписания от 10.04.2015г. № 07-1/59 возлагается на: юридическое лицо МБОУ СОШ № 148 г.о. Самара (юр. адрес 443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 25)

Главный специалист-эксперт  
отдела эпидемиологического надзора  
(должность лица, подпись, фамилия, имя, отчество уполномоченного  
осуществлять Госсанэпиднадзор)

Л.Н. Голубчикова

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.



**Срок исполнения предписания от 29.04.2015 г. № 05/131 - 15.08.2015 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 29.04.2015 г. № 05/131 возлагается на: юридическое лицо МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара

Ведущий специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков

Ковалева Я.О.

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 148 г. о. Самара

Чернышов Г. Г.